


ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

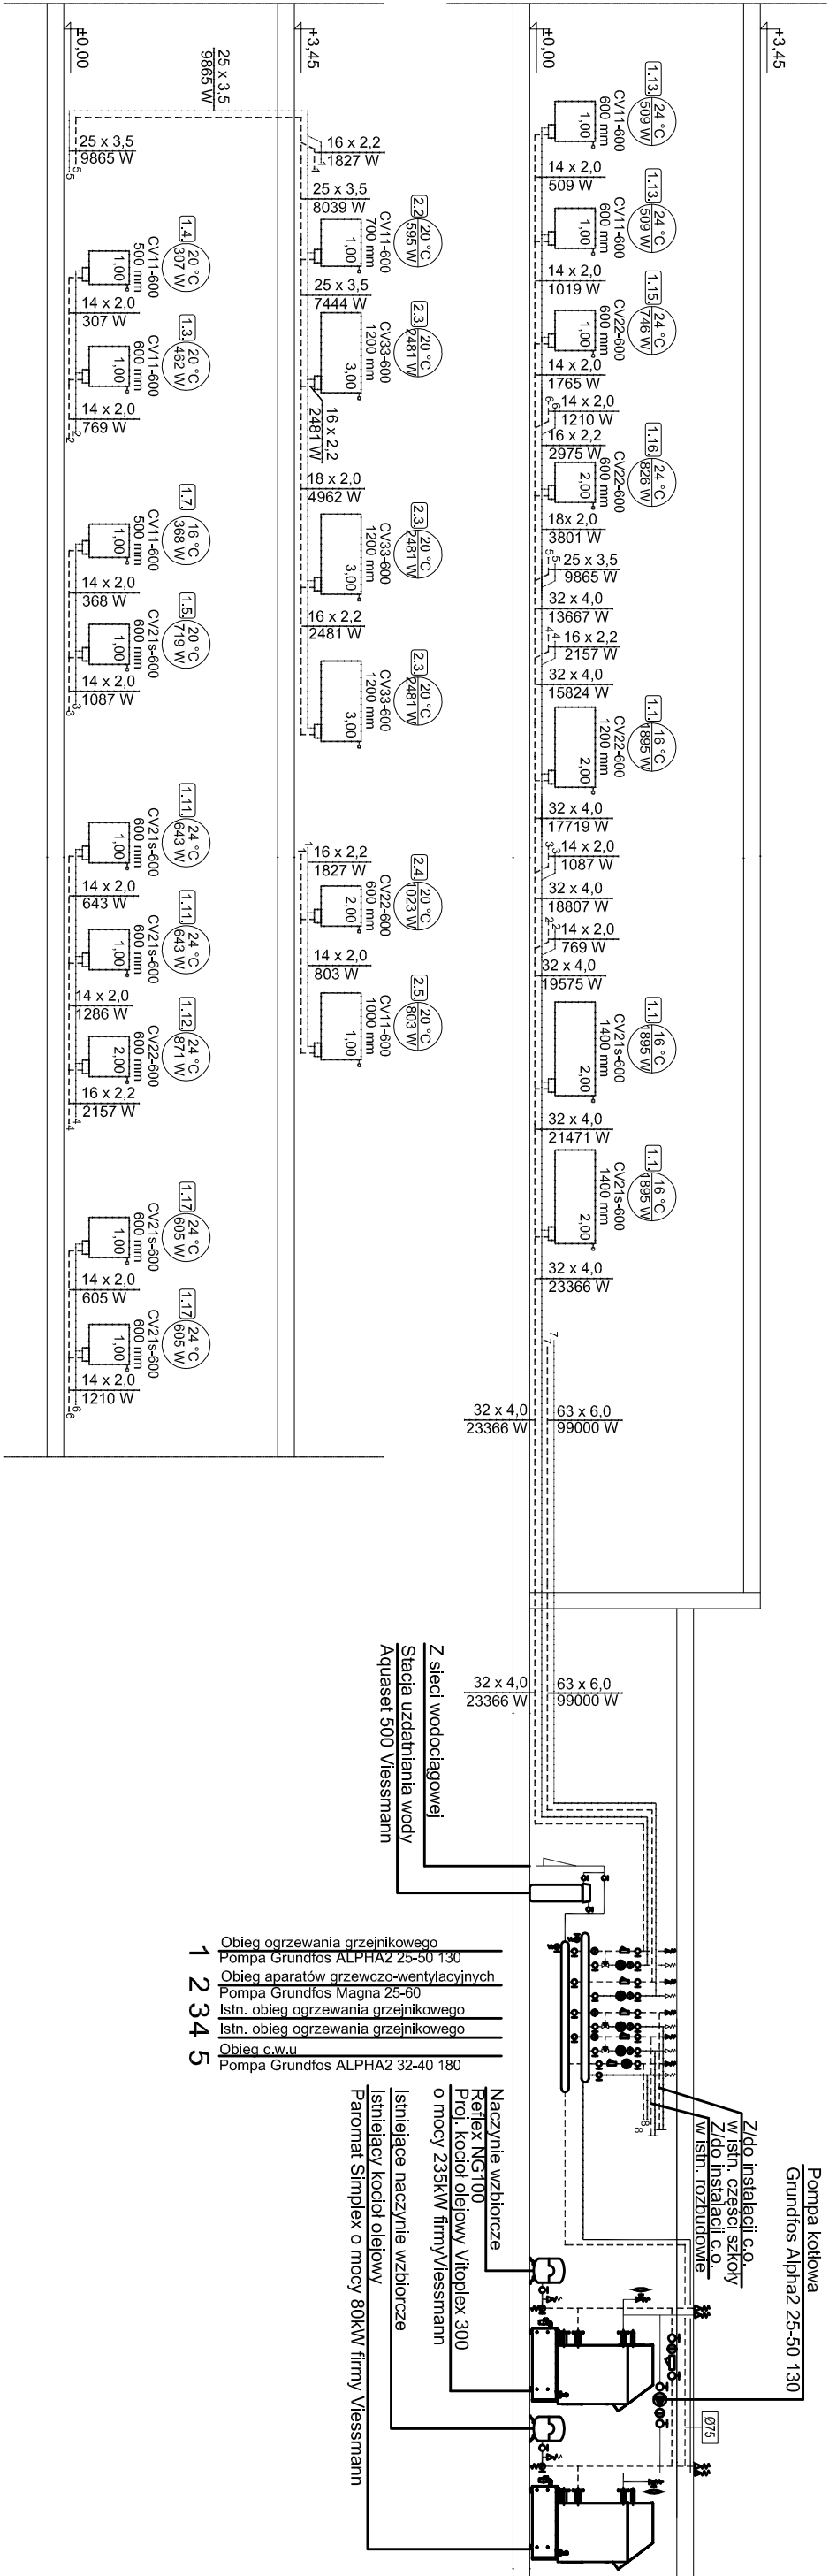

- Obieg ogrzewania grzejnikowego
- Pompa Grundfos ALPHA2 25-50 130
- Obieg aparatów grzewczo-wentylacyjnych
- Pompa Grundfos Magna 25-60
- Istn. obieg ogrzewania grzejnikowego
- Istn. obieg ogrzewania grzejnikowego
- Obieg c.w.u.
- Pompa Grundfos ALPHA2 32-40 180

Naczynie wzbiorcze  
Reflex NG100  
Proj. kocioł olejowy Vitoplex 300  
o mocy 235kW firmyViessmann  
Istniejące naczynie wzbiorcze  
Istniejący kocioł olejowy  
Paromat Simplex o mocy 80kW firmy Viessmann

Złdo instalacji c.o.  
w istn. części szkory  
Złdo instalacji c.o.  
w istn. rozbudowie

LEGENDA :

- Przewód zasilający c.o.
- Przewód powrotny c.o.
- Grzejnik

CV11-600  
400 mm  
700W 1,00  
Typ/Wysokość grzejnika [mm]  
Długość grzejnika [m]  
Nastawa  
Moc grzejnika [W]

Numer pomieszczenia  
Temperatura wewnętrzna  
Zapotrzebowanie na ciepło  
Średnica działki  
Strumień ciepła

<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTÓW</div><div>architektura ♦ konstrukcje ♦ instalacje</div></div>			
Tel./Fax (52) 397-29-19			
Nazwa i adres inwestora Wzrost, Ilocz, woskolen, c.o. wzrosty i locz, woskolen, c.o. kanałizacji i kanalizacji dla rozbudowy budynku szpitala podziemnego zlokalizowanej w miejscowości Zielona, gmina Chojnice (dł. m. góed. 62/5)		Projektant mgr inż. KAMILA KŁOS	
Przedmiot: Rozwinięcie instalacji c.o.		Sprawdzający: mgr inż. EUGENIUSZ SCHULZ	
Stadium: Branża:		Data: 10.10.2010r.	
Projektant: Branża:		Skala: 1:100	
Podpis		Nr ps.	
13			