

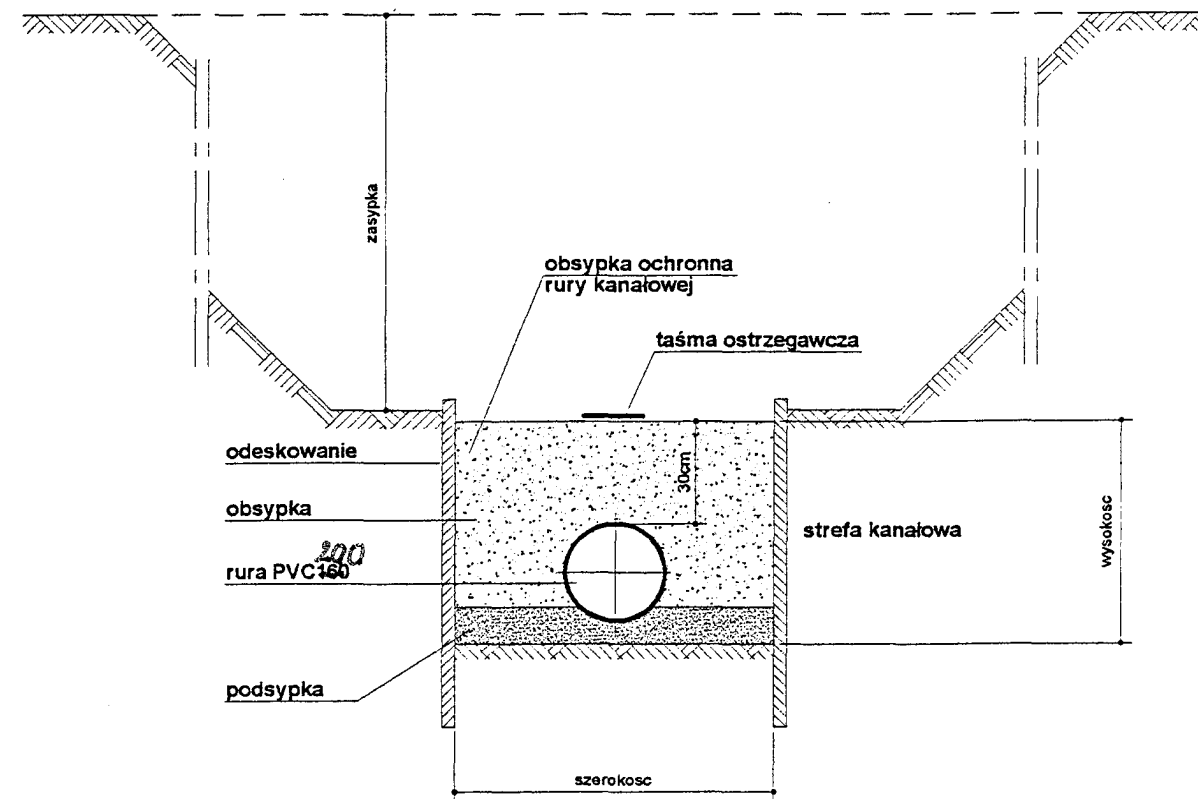


WYKOP UMOCNIONY DLA POJEDYŃCZEGO RUROCIĄGU

KSZTAŁT WYKOPU SKARPOWEGO



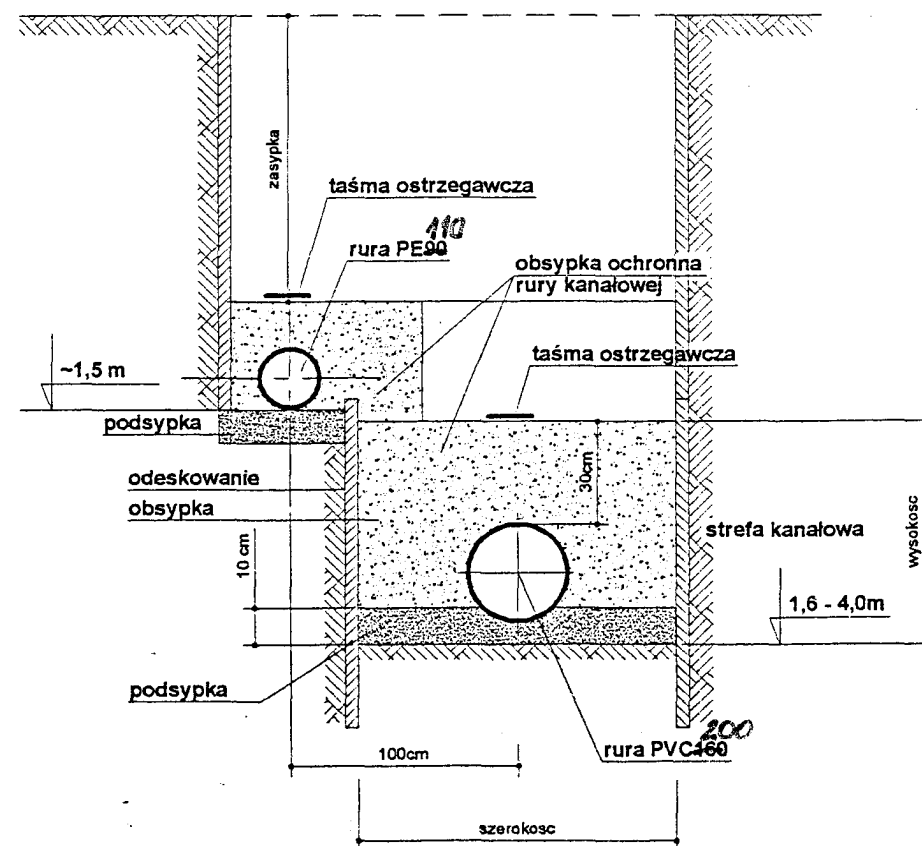

WYKOP UMOCNIONY DLA PODWÓJNEGO RUROCIĄGU



"Komfort Ciepły"

85-803 Bydgoszcz, ul. Gołębia 5; tel./fax. 373-16-99

Obiekt	Kanalizacja sanitarna - Zadanie nr i NAWRA - KOŃCZEWICE gmina CHEŁMZA		
Treść rysunku	WYKOPY		
Projektant	mgr inż. Krzysztof Dolny upr. bud. nr 4/73		
Sprawdził	mgr inż. Jan Mochnacki upr. bud. nr 1007/74/Bg		
Skala: 1 : 25	Branża: W-K	Stadium: P.B.W.	Rys. nr 20
		Data: 11.2003r.	