


STUDNIA WODOMIERZOWA  
SKALA 1:25

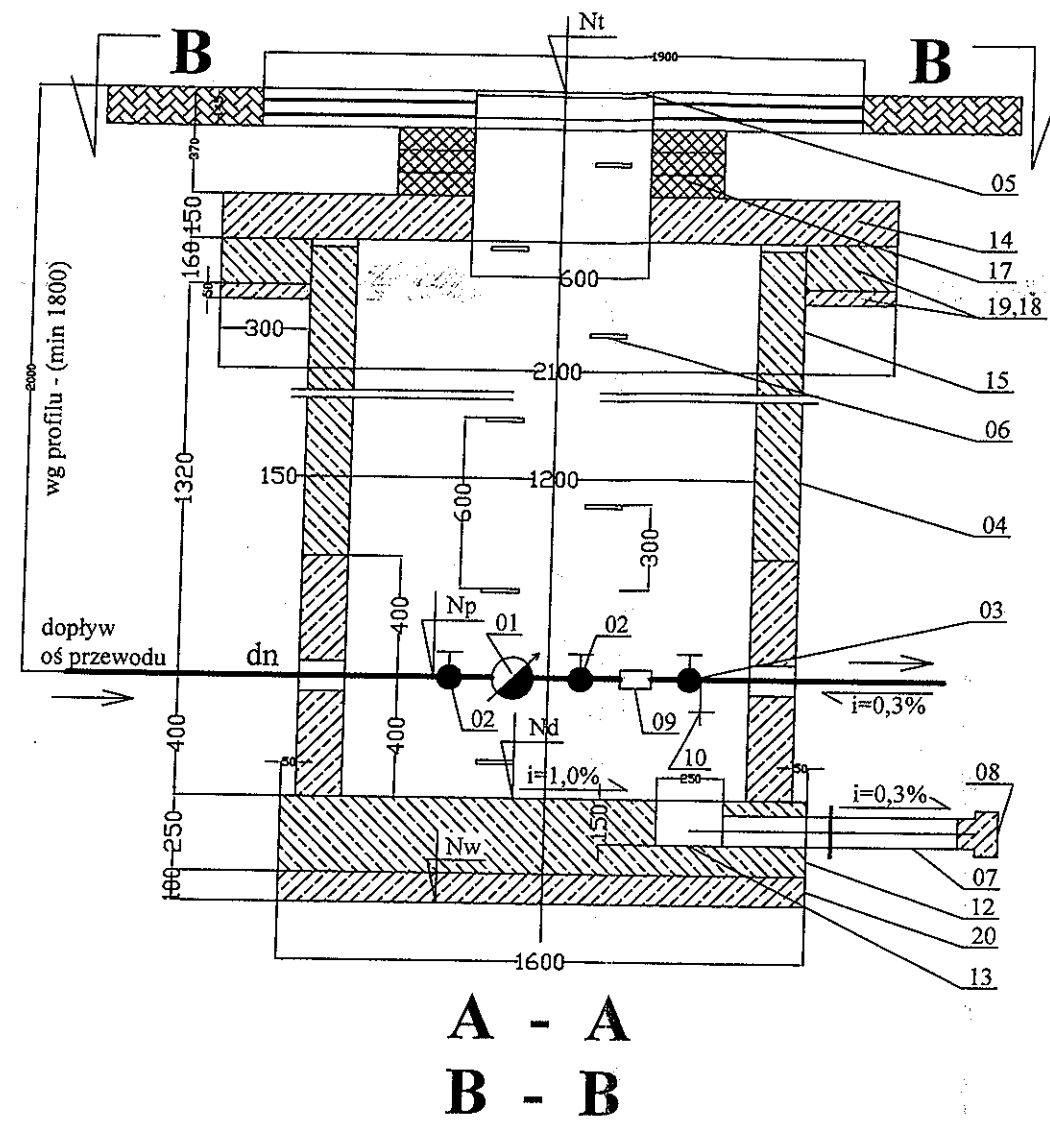


Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
01	Wodomierz JS dn. 20mm	1
02	Zawór kulowy 32mm	2
03	Zawór kulowy z kurkiem spustowym 32mm	1
04	Kręgi żelbetowe dn. 1200mm h=0,5m	4
05	Właz typu ciężkiego	1
06	Stopień włazowy	6
07	Rurki drenarskie ceramiczne dn. 10mm	1
08	Korek betonowy B10	1
09	Zawór antyskażeniowy EA-RV 281 dn. 32	1
10	Spust wody na odgałęzieniu	1
11	Przejście - uszczelnienie elastyczne	2
12	Dno beton B20	1
13	Wpust w dnie studni	1
14	Płyta nastudzienna żelbetowa	1
15	Izolacja ścian studni bitumiczna	1
16	Utwardzenie terenu wokół włazu	1
17	Podmurówka z cegły kanalizacyjnej	1
18	Podbudowa betonowa B7,5	1
19	Pierścień odciążający beton B25	1
20	Podbudowa betonowa B7,5	1
21	Przewód wodociagowy	wg profilu

STAROSTWO POWIATOWE  
w TORUNIU  
ul. Twardowa 4-6, 87-100 Toruń  
niniejsze opracowanie stanowi  
załącznik nr 1 do decyzji nr A.3.  
6740.2.103.2011.MB  
24.04.2012

Uwagi:

1. Rzędna włazu(Nt), rzędna osi przewodu(Np) oraz średnica przewodu przyłącza oraz materiały wg profilu i opisu technicznego



Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inż. Jan Kretkowski ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń			
Obiekt: Budowa sieci wodociagowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociagowego dla potrzeb działki nr 227/15 w m. Gluchowo gm. Chelmża (dz. nr 227/21, 227/22, 227/5, 271/3, 223/7, 227/15).			
Nazwa rys.	Studnia wodomierzowa		
Inwestor:	Gmina Chelmża ul. Wodna 2 87-140 Chelmża		
Projektant:	mgr inż. Jan Kretkowski	upr. UAN-VI/8346/11/TO/88 w spec. instalacyjno - inżynierskiej	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Kretkowski	upr. KUP/0050/POOS/05 w spec. instalacyjnej	
Data: 06.2011r		Skala	Rys. nr 6